

Tilskud til forbedringer

Ønsker du at foretage konkrete forbedringer af dit anlæg, såsom udskiftning af komponenter, tilbyder vi et tilskud til det arbejde, du skal have udført. Tilskuddet beregnes i forhold til sparet MWh – fastsat ud fra en række standard-værdier, som Energistyrelsen har defineret.

Ordningen er igangsat for at sikre, at alle fjernvarmeanlæg har en tilfredsstillende standard – til gavn for den fælles økonomi. Ordningen administreres af de lokale VVS-installatører som Vinderup Varmeværk har indgået en samarbejdsaftale med.


Vinderup Varmeværks samarbejdspartnere er:

- Svends VVS
- Poul Thomsen VVS
- Vinderup Maskinforretning
- Haderup-Djeld Smede og VVS

Planlægning af forbedringer

Hvis du planlægger andre energiforbedringer i din bolig, som for eksempel efterisoler og udskiftning af vinduer og ruder, har du ligeledes mulighed for at søge tilskud til dette arbejde, til gengæld for at den opnåede energibesparelse ifølge Energistyrelsens standard værdier tilskrives Vinderup Varmeværk.

Ønsker du at benytte denne ordning skal du taste ind på hjemmesiden www.energi-besparelser.dk og følge afvisningerne her. For at kunne modtage tilskuddet er det dog meget vigtigt at du har ansøgt om tilskud inden materialer eller håndværker er bestilt.

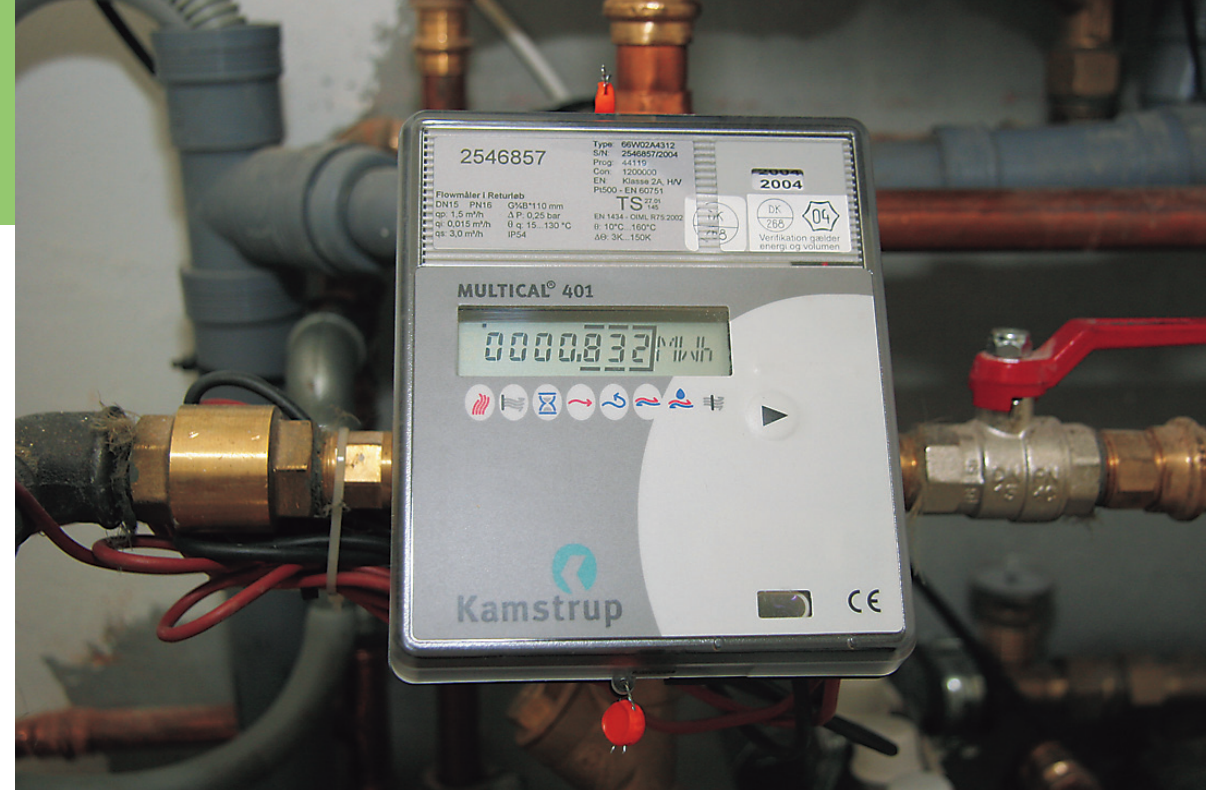

Tjek af fjernvarmeanlæg

Er returtemperaturen på fjernvarmevand for højt, og skal du betale en større varme-regning som konsekvens af motivationsbidraget, er der god hjælp at hente hos os. Vi efterser gerne din fjernvarmeinstallation og giver gratis råd til forbedringer. Dette er som led i vores grundlæggende kundeservice. Det er målsætningen, at alle fjernvarmeanlæg i Vinderup og Sevel skal efterses, og der er allerede foretaget mange eftersyn i forbindelse med batteriskift i fjernvarmemålerne og deraf følgende forbedringer. Dette har bl.a. medført besparelser for både kunde og varmeværk.



VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A.

Sevelvej 67A

7830 Vinderup

Tlf. 9744 1362

vinderup@fjernvarme.net

www.vinderupvarme.dk

ff marketing 0313

Spar på varmeregningen



Nyt motivationsbidrag på fjernvarmen
i Vinderup fra 1. juli 2013



Vi skal alle spare på energien

I henhold til lovgivningen skal alle danske fjernvarmeværker gøre, hvad de kan, for at spare på energien – også hos forbrugerne. Derfor indfører vi nu et såkaldt motivationsbidrag, som skal sikre, at den enkelte forbruger bliver mere opmærksom på, hvordan fjernvarmen udnyttes bedst muligt.

Vi indfører nu en ny motivationsafgift, som skal sikre at returvandet til varmeværket forbliver så kold som muligt. Tariffen træder i kraft den 1. juli 2013 og belønner kunder med en lav returtemperatur på fjernvarmevandet.

Stiger udgifterne til fjernvarmen?

Nej, der er ikke tale om, at fjernvarmen generelt bliver dyrere – tværtimod. Vinderup Varmeværk er ved overgangen til biogas blandt de allerbilligste decentrale kraftvarmeværker i Danmark, og den position vil vi gerne beholde i mange år frem. For langt de fleste fjernvarmeforbrugere får motivationsbidraget ingen indflydelse på varme-regningens størrelse. Nogle vil dog få penge tilbage, mens andre skal betale mere. Den samlede besparelse vil imidlertid komme alle til gode i form af lavere varmepriser, da værkets økonomi skal hvile i sig selv.

Hvorfor nu det?

Indtil nu har den variable del af varmeregningen primært afspejlet varmekonsumet målt i MWh (megawatt-timer) og kun i mindre grad mængden af fjernvarmevand, der skal til, for at varme boligen op. Med det nye motivationsbidrag vil regningen fremover også afspejle, hvor godt du udnytter varmen i fjernvarmevandet, før det sendes retur til varmeværket – beregnet ud fra MWh forbrug og forbrugt fjernvarmevand i m³.


Jo koldere fjernvarmevandet er, når vi får det retur, jo billigere bliver det at producere varmen, fordi det reducerer:

- forbruget af brændsel
- forbruget af fjernvarmevand
- forbruget af el til pumper i ledningsnettet
- varmetabet i rørene

Med den lavest mulige returtemperatur fra alle forbrugere vil vi opnå en optimal drift af biogasanlægget. – Og det vil i sidste ende komme den enkelte til gode i form af sparede fællesudgifter. Det vil også tælle positivt med på vores miljøregnskab, bl.a. fordi CO₂-udledningen fra værket bliver mindre.

FORBRUG AF FJERNVARMEVAND

I illustrationen til højre kan du se, hvor store mængder fjernvarmevand et almindeligt parcelhus med et årligt varme-forbrug på 18 MWh skal bruge ved forskellige returtemperaturer. Mængden af fjernvarmevand er illustreret med tankbiler – i virkeligheden leveres det varme vand gennem rør i jorden.

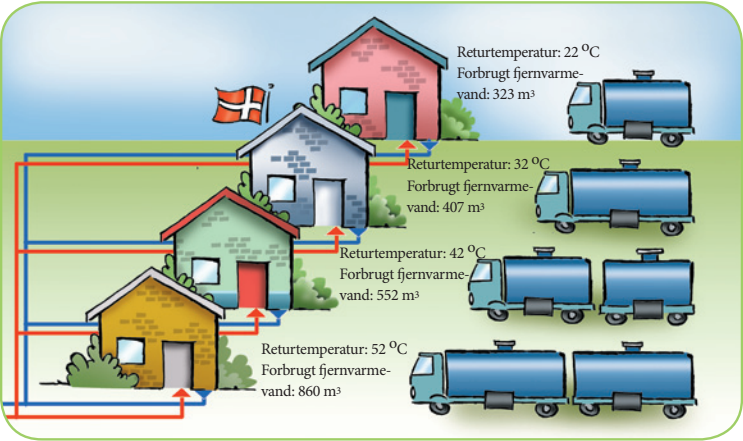

Fair afregning

På din varmemåler kan du se returtemperaturen på fjernvarmevandet. Men det er kun øjebliksværdier. Det, vi bruger som grundlag for bidragsberegningerne, er et gennemsnit af returtemperaturen målt over et helt år. Derfor kan du ikke umiddelbart selv se eller beregne de årsgennemsnitlige returtemperaturer, men den bliver anført på din varmeregning.

Alle vore forbrugere har moderne elektroniske energimålere monteret. Målerne aflæses mindst hver halve år og danner grundlag for udregning af den gennemsnitlige returtemperatur.

Krav til returtemperaturen

En returtemperatur på under 30 °C er meget tilfredsstillende, og det belønner vi ved at reducere varmeprisen med 4 kr. pr. MWh pr. grad under 30. Er den derimod på mellem 30 og 35 °C, er der ingen belønning eller merbetaling – og det kalder vi for »det neutrale område«. Men er returtemperaturen derimod højere end 35 °C, afregner vi ved at opkræve et tillæg på 4 kr. pr. MWh pr. grad, den er højere. (Dog max. 10% af hele MWh-forbruget i perioden 2013-14)


Belønning ved lav returtemperatur	»Neutralt område«	Afregning ved høj returtemperatur
Mindre end 30 °C	30 – 35 °C	Større end 35 °C

Eksempler				Belønning eller afregning (4 kr. pr. MWh pr. grad)		
Årsforbrug (MWh)	Returtemperatur			Besparelse	Neutral	Tillæg
14	26	31	38	224	0	168
18,1	28	33	40	145	0	362
35	24	35	42	840	0	980



Vær opmærksom på dine varmevaner

Hvis du er blandt dem, der får en højere varmeregning med det nye motivationsbidrag, er det først og fremmest en god ide at følge nogle simple råd om, hvordan fjernvarmen udnyttes bedst muligt.



Radiatoren

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er rislende lyde i radiatoren.



Returtemperatur

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme.



Indeklima

Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens. Undgå fugt ved:
1) at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum
2) at holde temperaturen over 14°C
3) at holde kolde ydervægge fri for store møbler.



Aflæsning af forbruget

Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.

FJERNAFLÆSNING AF FORBRUGET

Vinderup Varmeværk fjernaflæser jævnligt alle målere. Alle aflæsninger bliver lagt ind på din egen private aflæsningsside, som du kan finde på vores hjemmeside www.vinderupvarme.dk. klik ”Selvbetjening” og dernæst ”Tast Selv”. Efter at have klikket på linket til Vinderup Varmeværks netaflæsning skal du indtaste forbrugernr. og pinkode. Koderne finder du på årsopgørelsen og på a-konto opkrævnin-gerne fra Nets – eller ved at kontakte os på varmeværket.

På din aflæsningsside kan du med tal og kurver kontrollere dit forbrug og via varmebudget danne dig et indtryk over dit fremtidige forbrug.